



Број: 2650-3-3/23

Дана: 31.08.2023.

На основу члана 38. став 1, тачка 16. Статута Јавног комуналног предузећа "Темерин" Темерин бр. 620-1/17 од 09.02.2017. године и примени става 1, члана 17. Одлуке о јавној канализацији број 06-40-9/2018-01 од 25.10.2018.године („Сл. лист општине Темерин“ бр.16/18), Надзорни одбор ЈКП-а дана 31.08.2023. доноси:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

Члан 1.

Правилником о условима за прикључење објекта на јавну канализацију (у даљем тексту: Правилник) одређују се услови прикључења објекта (породичних и вишепородичних стамбених зграда, јавних објекта и установа, пословних, индустријских и других корисника услуга) на јавну канализацију отпадних вода, која је изграђена на подручју Општине Темерин.

Члан 2.

Канализациони прикључак за отпадне воде може да се изведе једино на месту предвиђеном пројектом јавне канализације и према:

1. техничким условима (ЦЕОП) или;
2. техничком решењу.

који су израђени од стране Јавно комуналног предузећа „Темерн“ - Темерин (у даљем тексту ЈКП).

Израда канализационог прикључка се изводи тако да се осигура функционисање и квалитет прикључка, а да се не наруши функционисање канализације раније прикључених корисника.

Члан 3.

Инвеститор/Власник који у складу са Одлуком о јавној канализацији има техничких могућности за прикључења на јавну канализацију подноси ЈКП-у Захтев за прикључење на јавну канализацију.

Уз Захтев се обавезно прилаже следећа документација:

- доказ о власништву објекта, препис листа непокретности не старији од 6 месеци;
- фотокопија личне карте.
- а по потреби:
- технички услови (услове са ЦЕОП-а);
- пројектна документација: главни пројекат или пројекат изведеног стања или технички извештај;
- грађевинска дозвола / одобрење за грађење / решење о озакоњењу;
- извод из регистра АПР за правна лица и предузетнике.
- Након комплетирања Захтева, ЈКП и подносилац захтева закључују Уговор.

За објекте који су изведени, а који немају техничке услове (ЦЕОП), након закључивања Уговора приступа се изради Техничког решења канализационог прикључка.

Члан 4.



Унутрашње инсталације канализације свести на прикључни шахт чији положај мора бити лоциран унутар парцеле Власника/Корисника на максимално 3,0 m од регулационе линије.

Члан 5.

Прикључни шахт се поставља по правилу у праволинијском продужетку изведеног дела канализационог прикључног огранка.

Прикључни шахт се поставља тако да се омогући изградња прикључног канализационог огранка управно на уличну канализациону мрежу, без хоризонталних и вертикалних ломова.

У случају да прикључни огранак није могуће извести на напред наведени начин може се извести лом канализационе цеви под минималним углом од 45% посматрано у односу на смер отицања воде.

Прикључни шахт није дозвољено поставити у зони инвалидске рампе и испред улазних врата у зграду.


Члан 6.

Прикључни шахт се изграђује пре израде прикључног огранка.

Прикључни шахт мора бити изграђен од бетона тј. од готових бетонских елемената - бетонских цеви унутрашњег - светлог пречника цеви $\varnothing 800$, са армираном бетонском доњом и горњом плочом, опремљен пењалицама и одговарајућим ливено гвозденим поклопцем светлог отвора $\varnothing 600$. На дну прикључног шахта треба да постоји обрађена кинета која омогућава несметан проток воде.

Дубина прикључног шахта не може бити већа од дубине уличне канализационе мреже.

Стандардна дубина прикључног шахта не може бити мања од 1,2m.

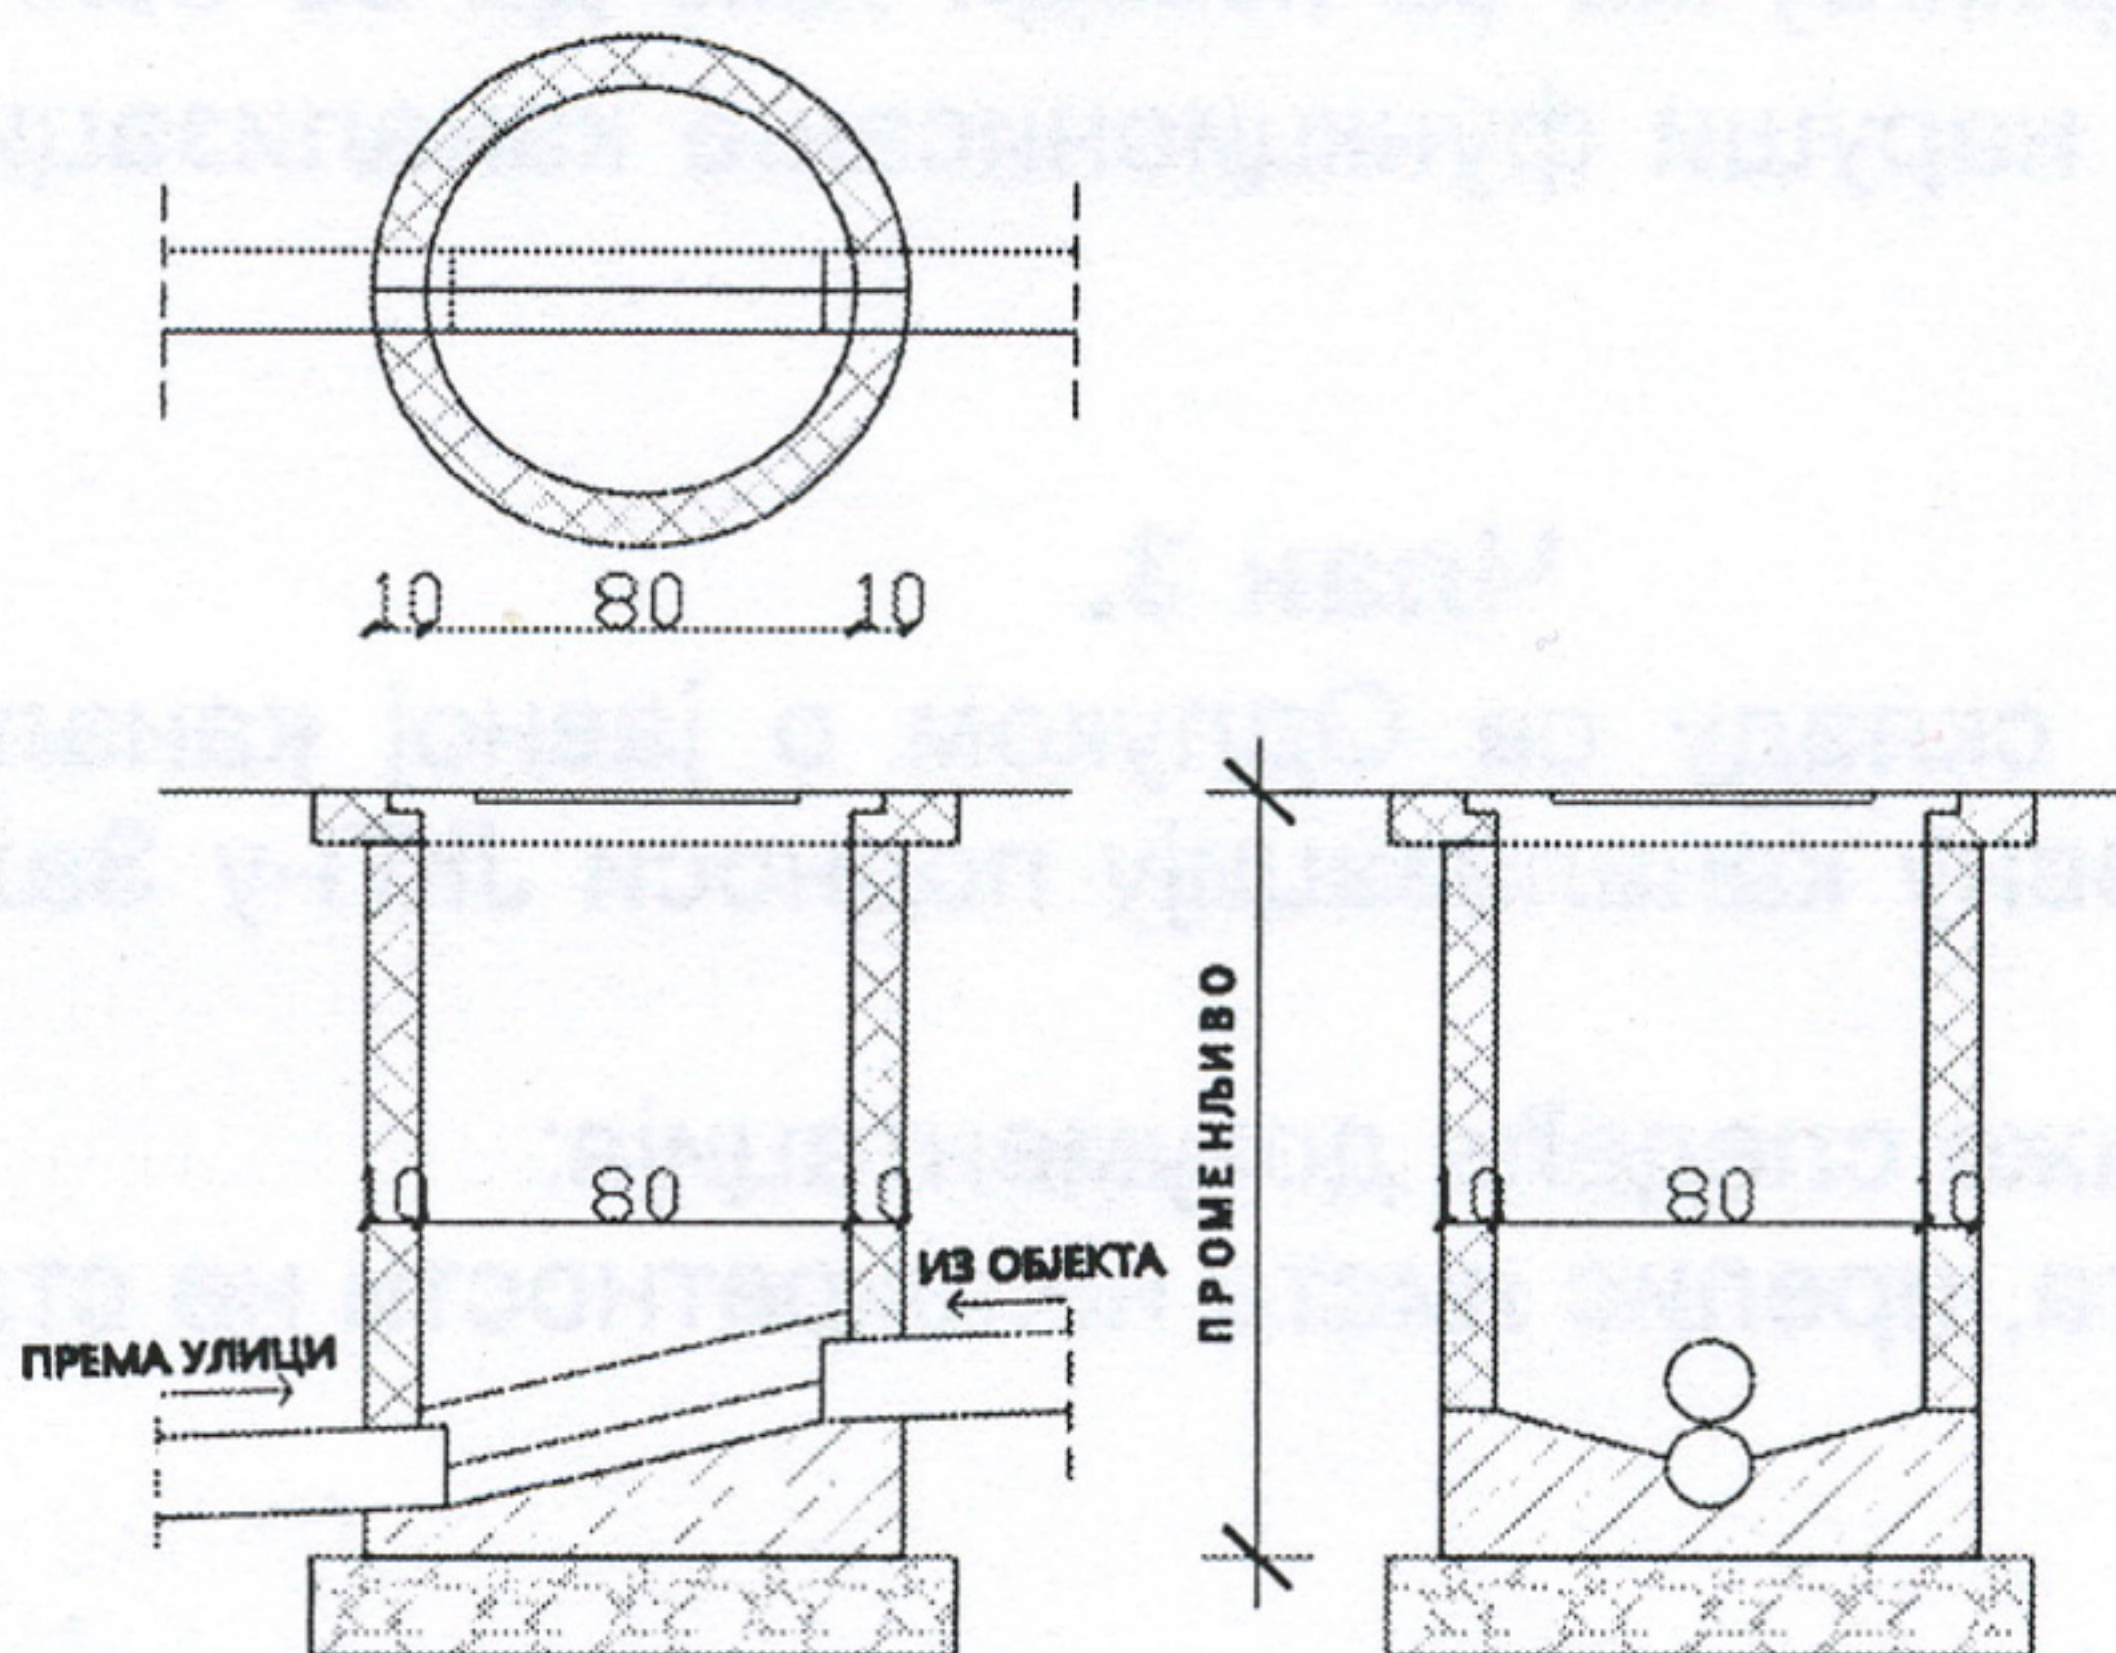

Члан 7.

Након израде прикључног шахта Инвеститор / Корисник обавештава надлежно предузеће ЈКП о извршеној радњи, како би исти отпочело радове на изради прикључног огранка тј. ископ, планирање постељице, полагање цеви, повезивање са уличним водом јавне канализације и прикључним шахтом, пробно испитивање и проверу техничке исправности од стране овлашћеног стручног лица, затрпавање и враћање јавне површине у првобитно стање.



Члан 8.

Прикључни огранак од уличне мреже до уласка у прикључни шахт треба извести са падом од 1% до 6%, тј. у складу са пројектном документацијом, техничким решељем и издатим условима.

Повезивање прикључног огранка и кућне инсталације у прикључном шахту може бити суво и мокро.

Члан 9.

Уколико не постоје технички услови за прикључење на јавну канализацију отпадних вода путем каскаде у прикључном шахту (суви прикључак), кота дна цеви кућне инсталације у ревизионом шахту мора бити изнад коте темена цеви прикључног канализациониг огранка минимално за пречник прикључног огранак (мокри прикључак).

Члан 10.

Прикључни огранак од јавне канализације до прикључног шахта мора се извести од пластичних цеви пречника од $\varnothing 160$ до $\varnothing 200$, постављених на фино планирани и збијени слој песка минималне дебљине 10cm и изнад темена цеви 10 cm. Песак се поставља и збија у зони цеви.

У изузетним случајевима пречник цеви може бити већи од $\varnothing 200$ али не може бити већи од пречника цеви јавне канализационе мреже на коју се прикључује. Полагање цеви прикључног огранка може се вршити ручно или машински.

Члан 11.

Прикључни огранак мора да буде тако уграђен да целом својом површином прима и преноси оптерећење.

Није дозвољено цев ослонити на плочу, камен и сл. што може изазвати концентрацију напона, непожељну деформацију или лом цеви.

Члан 12.

Дубина укопавања прикључног огранка мора бити таква да обезбеђује заштиту од замрзавања и лома услед оптерећења од саобраћаја, као и да се прилагоди већ постојећим инсталацијама.

Прикључни огранак испод коловоза мора бити изведен од пластичних цеви одговарајуће прстенасте крутости или постављен у заштитне металне цеви.

Члан 13.

Прикључни огранак почиње од споја са јавном канализацијом, а завршава се у прикључном шахту иза регулационе линије парцеле Власника / Корисника.

У случају када је прикључни огранак дужи од 20,0m мора се извести канализациони ревизиони шахт о трошку Инвеститора / Власника / Корисника.

Члан 14.

Спој прикључног огранка на цев или у шахт јавне канализације мора да се изведе преко за то предвиђеног фазонског комада, ради осигурања водонепропусности самог споја.

Члан 15.

Канализациона инсталација објекта мора бити изграђена тако да је спречено враћање отпадних вода из јавне канализационе мреже (препука да се угради неповратна клапна).

Изливна места у објекту морају бити изведена изнад предвиђене коте прикључног шахта на јавну канализациону мрежу. Сутерени и подруми који се налазе испод ове коте морају бити одвојени од директног гравитационог начина одвођења вода у јавну



канализациону мрежу.

Члан 16.

JKP не одговара за штете настале због враћања отпадних вода из јавне канализационе мреже у просторе који се налазе испод коте канализационог прикључка.

Члан 17.

Пре почетка радова на новом објекту Инвеститор / Власник / Корисник је дужан обавестити JKP ради блиндирања старог канализационог прикључка (уколико постоји).

Члан 18.

Привремени прикључак након испуњења услова из члана 24. Одлуке о јавној канализацији („Службени лист општине Темерин“ бр. 16/2018) прелази у стални прикључак.

Уколико се не испуне услови из става 1. овог члана, а престане потреба за коришћењем привремено изграђеног прикључка, исти се ставља ван функције на санитарно-технички исправан начин о трошку инвеститора или власника некретнине.

Члан 19.

Из прикључног шахта канализациони прикључни огранак, у зависности од ситуације на терену, се може прикључити на јавну канализациону мрежу:

- преко дела изведеног огранка;
- остављене канализационе рачве на уличној канализационој мрежи,
- директно на секундарни огранке јавне канализације ако се објект који се прикључује налази на истој страни улице где је изведен секундарни огранак
- повезивањем неколико кућних прикључних огранака на један цевни прикључак у канализациони ревизиони шахт (чешаљ) јавне канализације.

Директно на ревизиони шахт јавне канализације могу се извести максимално два канализациона прикључка.

Забрањено је прикључивање објекта директно на цевни вод канализационог колектора и јавне канализације без извођења канализационог ревизионог шахта. Трошкове изградње новог ревизионог канализационог шахта сноси Инвеститора/ Власник / Корисника.

Члан 20.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена није дозвољено гравитационо повезивати на јавну канализациону мрежу. Ове случајеве решавати аутономним системом за препумпавање отпадних вода.

Члан 21.

Прикључење објекта који испуштају воду са садржајем уља, масти, бензина и др. мора се вршити преко сепаратора и таложника.

Члан 22.

Уколико је за потребе изградње канализационог прикључка неопходно измештање или гашење прикључних инсталација (вода, струја, гас, канализација и др.), исти радови се изводе о трошку Инвеститора / Власника / Корисника.

Члан 23.

Уколико на траси прикључног вода Инвеститор/Власник/Корисник или Извођач наиђу на геодетске ознаке (полигоне, линијске или реперске мреже), дужни су да прекину све радове који могу угрозити ове ознаке и прибаве нову кориговану трасу.



JKP Темерин
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 63 10 900 90
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За сва питања која нису регулисана овим Правилником примењиваће се непосредно Ослука о јавној канализацији као и Закон о комуналним делатностима односно други прописи којима је ова област дефинисана.

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима за прикључење на јавну канализацију број: 4481/20 од дана 16.02.2020. године.

Члан 25.

Овај Правилник ступа на снагу од дана прибављања сагласности Општинског већа.



Председник
Надзорног одбора,

Здравко Ињац, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

бр.: 2650-3-3/23
датум: 31.08.2023. године

На основу члана 38. став 1, тачка 16), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ - Темерин дана 31.08.2023. године на својој 44. седници доноси следећу:

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

1. Надзорни одбор ЈКП „Темерин“ Темерин, доноси Правилник о условима за приључење на јавну канализацију.
2. Након доношења Правилник се доставља општинском Већу ради прибављања сагласности. Саставни део ове Одлуке чини Правилник о условима за приључење на јавну канализацију.
3. Правилник ступа на снагу даном прибављања сагласности.

Образложење

Чланом 38. Статута ЈКП „Темерин“ Темерин 620-1/17, предвиђено је да акте којима се ближе уређује начин и општи услови за испоруку производа добара и услуга од стране ЈКП „Темерин“ Темерин, доноси Надзорни одбор предузећа. Одлуком о обављању комуналних делатности на подручју општине Темерин, предвиђено је да сагласност на наведени правилник даје општинско Веће.

Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозији.

Председник Надзорног одбора



Здравко Ињац